




UL. MAZOWIECKA 89
05-205 DOBCZYN
TELEFON: 504 21 71 01
E-MAIL:BIURO@HYDROTHERM.PL
WWW: HYDROTHERM.PL
NIP: 125-131-66-69

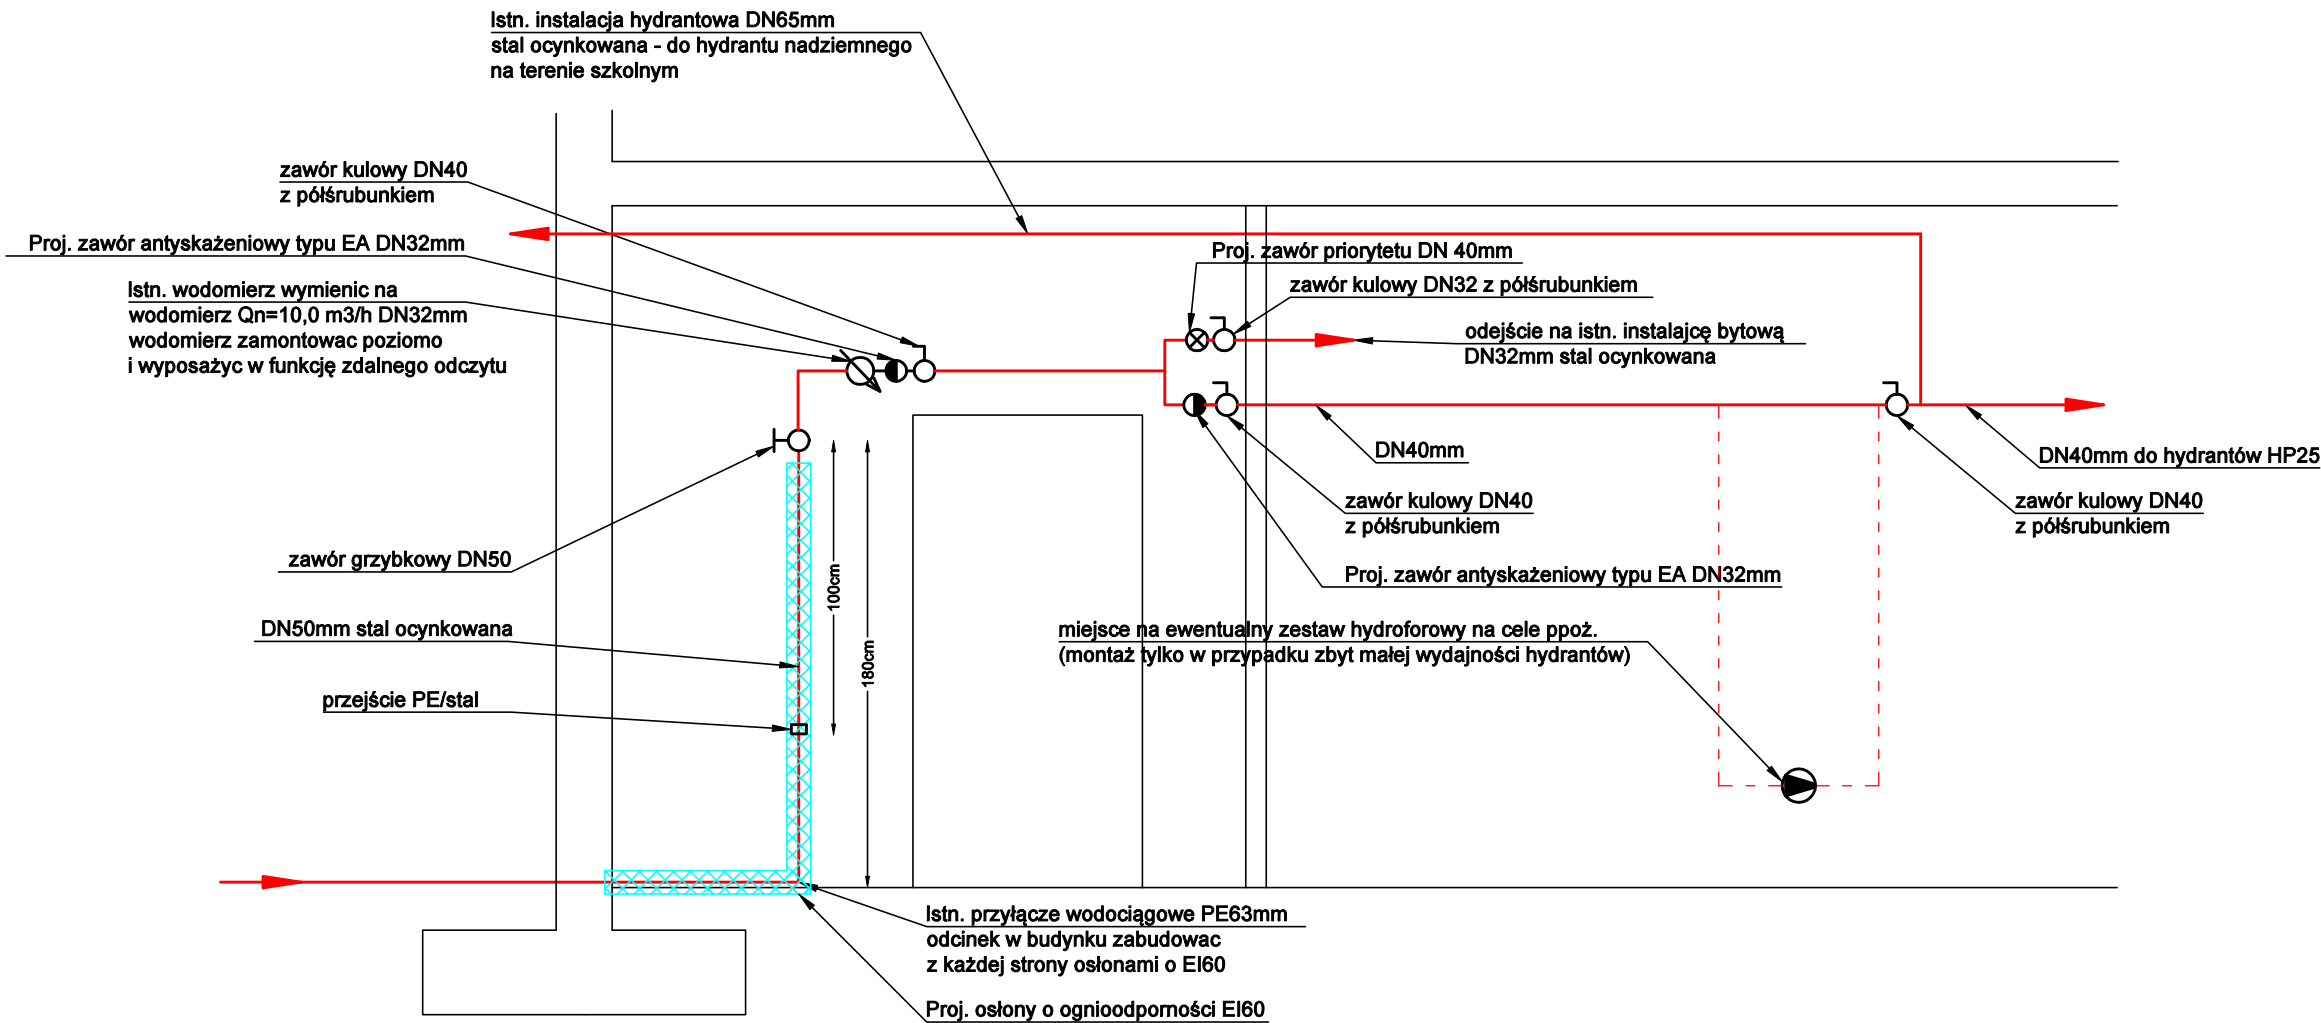

Uwaga! Istnieje możliwość rezygnacji z osłon EI60 pod warunkiem wykonania przejścia PE/stal w odległości 1m przed budynkiem (na zewnątrz budynku). Teren po wykopach przywrócić do stanu pierwotnego.

Adres obiektu:
Ostrówek ulica Warszawska 2
dz. 337/2 obręb 0008-Lipka
jed. ewidencyjna 143407_2-Klembów
Inwestor:
Gmina Klembów

Przedmiot opracowania:
Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej hydrantowej - szczegół wlotu wody

Projektant:
mgr inż. Łukasz Olszewski
Uprawnienia budowlane nr MAZ/0048/PWOS/12

Podpis:

Sprawdzający:
mgr inż. Daniel Smoliński
Uprawnienia budowlane nr MAZ/0080/PWOS/13

Podpis:

Data opracowania: 8 listopada 2019r.	Skala:	Nr rysunku: 7	Nr strony:
--	---------------	-------------------------	-------------------